


静态补偿组件电气图

400V进线，配变1250KVA

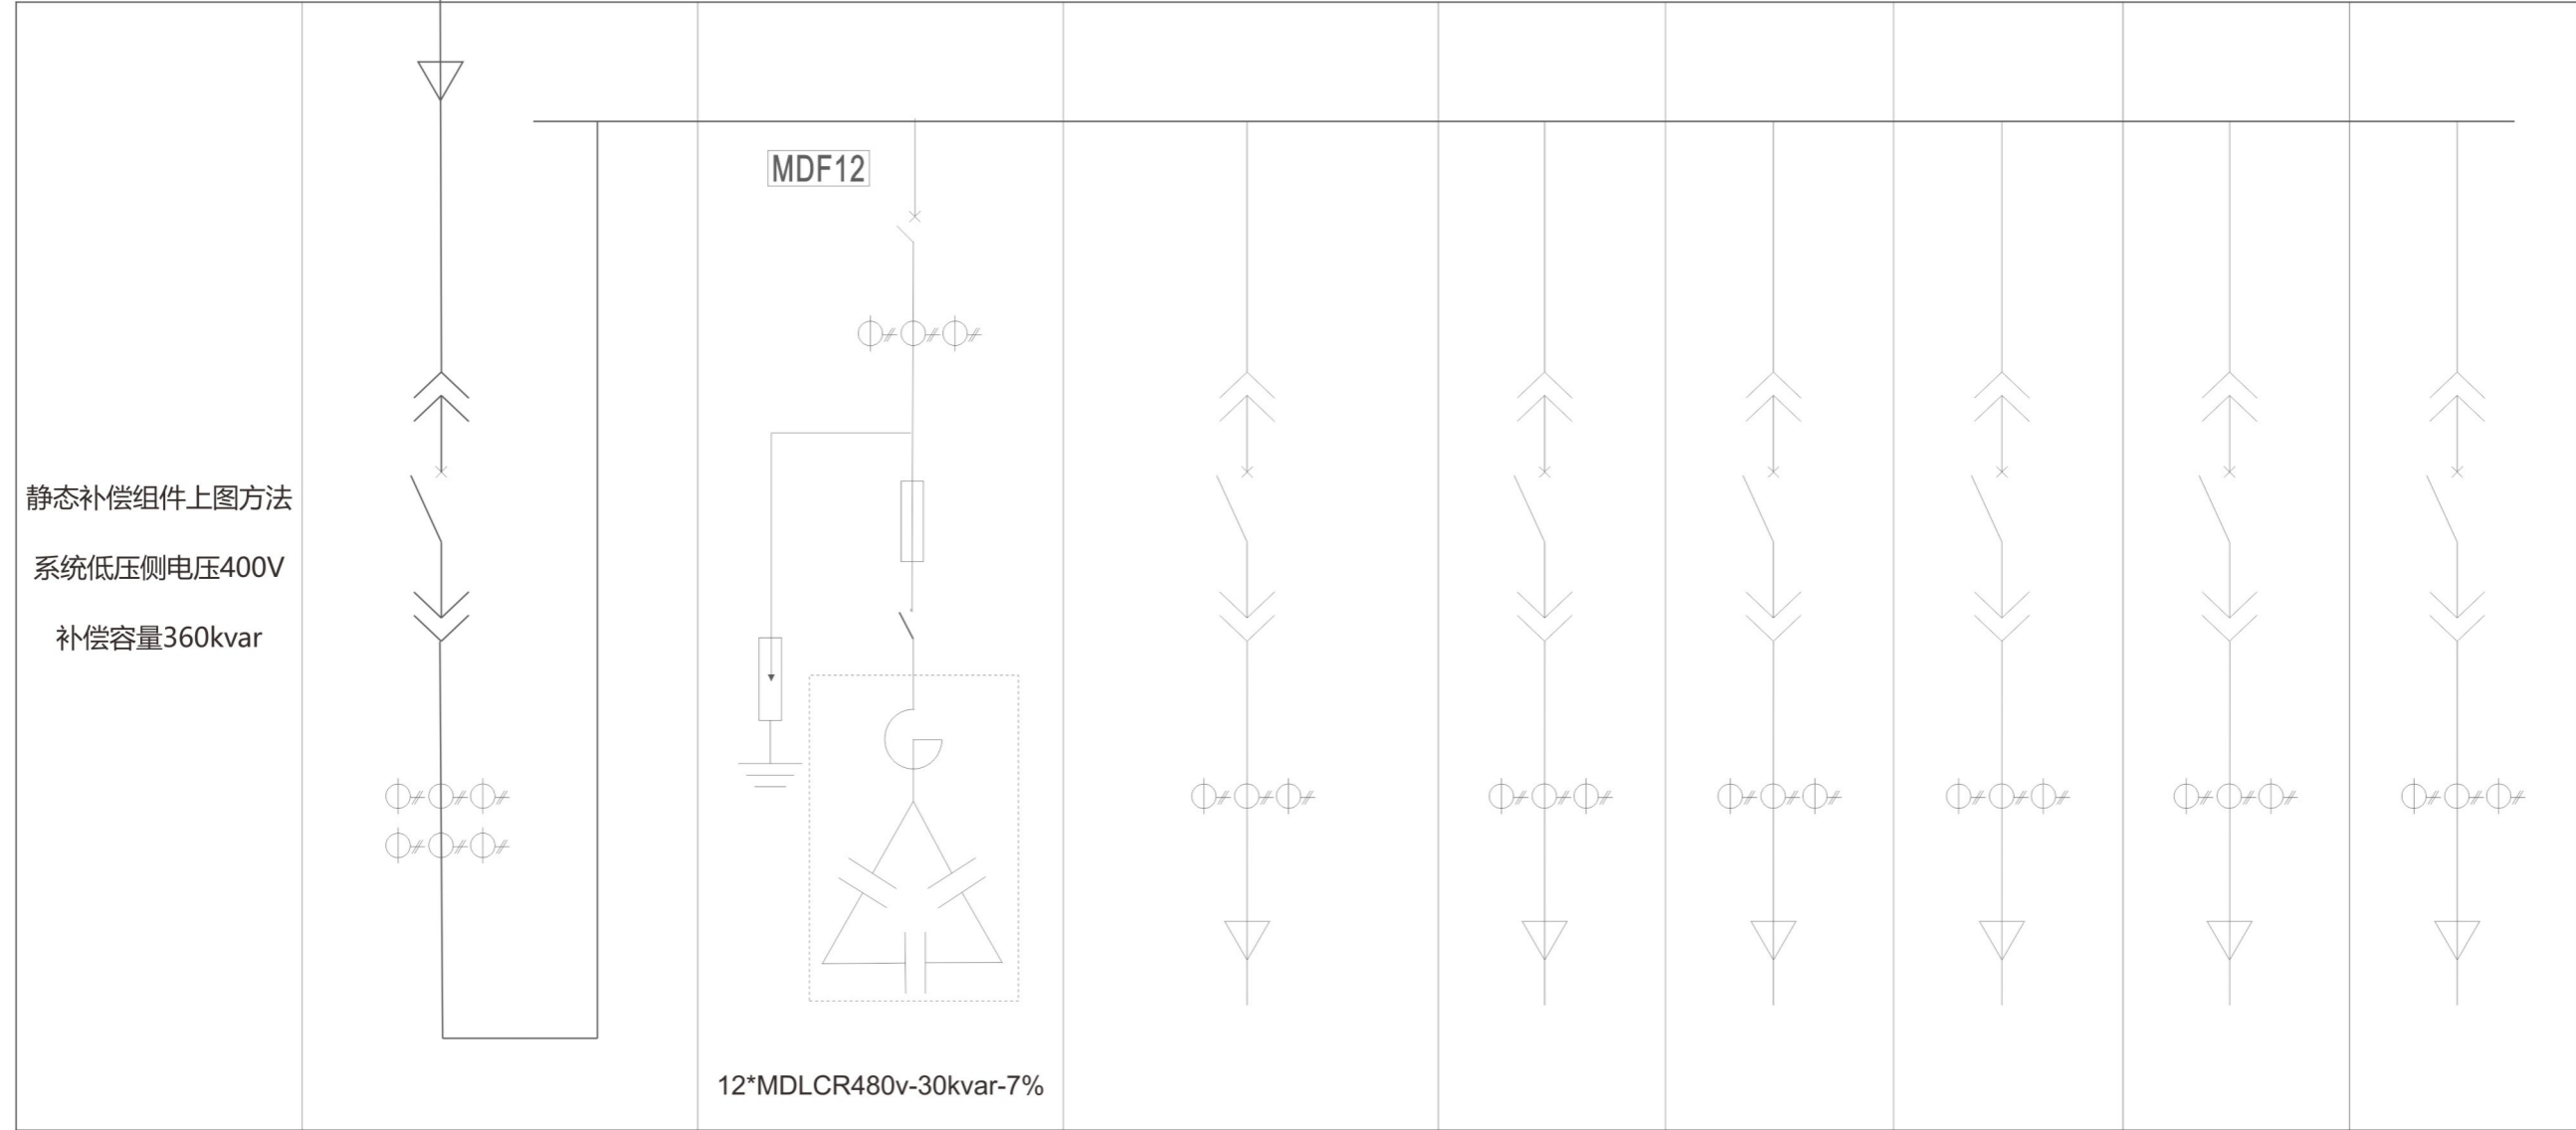

静态补偿组件上图方法
 系统低压侧电压400V
 补偿容量360kvar

12*MDLCR480v-30kvar-7%

设备名称	进线柜	无功补偿柜	负载	负载	负载	负载	负载	负载
补偿容量		360kvar						
产品型号		MDLCR480V-360kvar-7%						
柜体尺寸		1000*1000*2200						



POWER OPTIMIZATION
 www.madmo.cn

MADMO迈德姆
 Madmo electricity optimization

Should you have any questions, please feel free to contact us.
 400-800-2260

MDLCR

静态补偿组件电气系统图

迈德姆技术服务部

标记	处数	更改单号	签名
设计			
校对			
审核			
批准			

版次:

备注: