


混合补偿组件电气图

400V进线，配变1250KVA

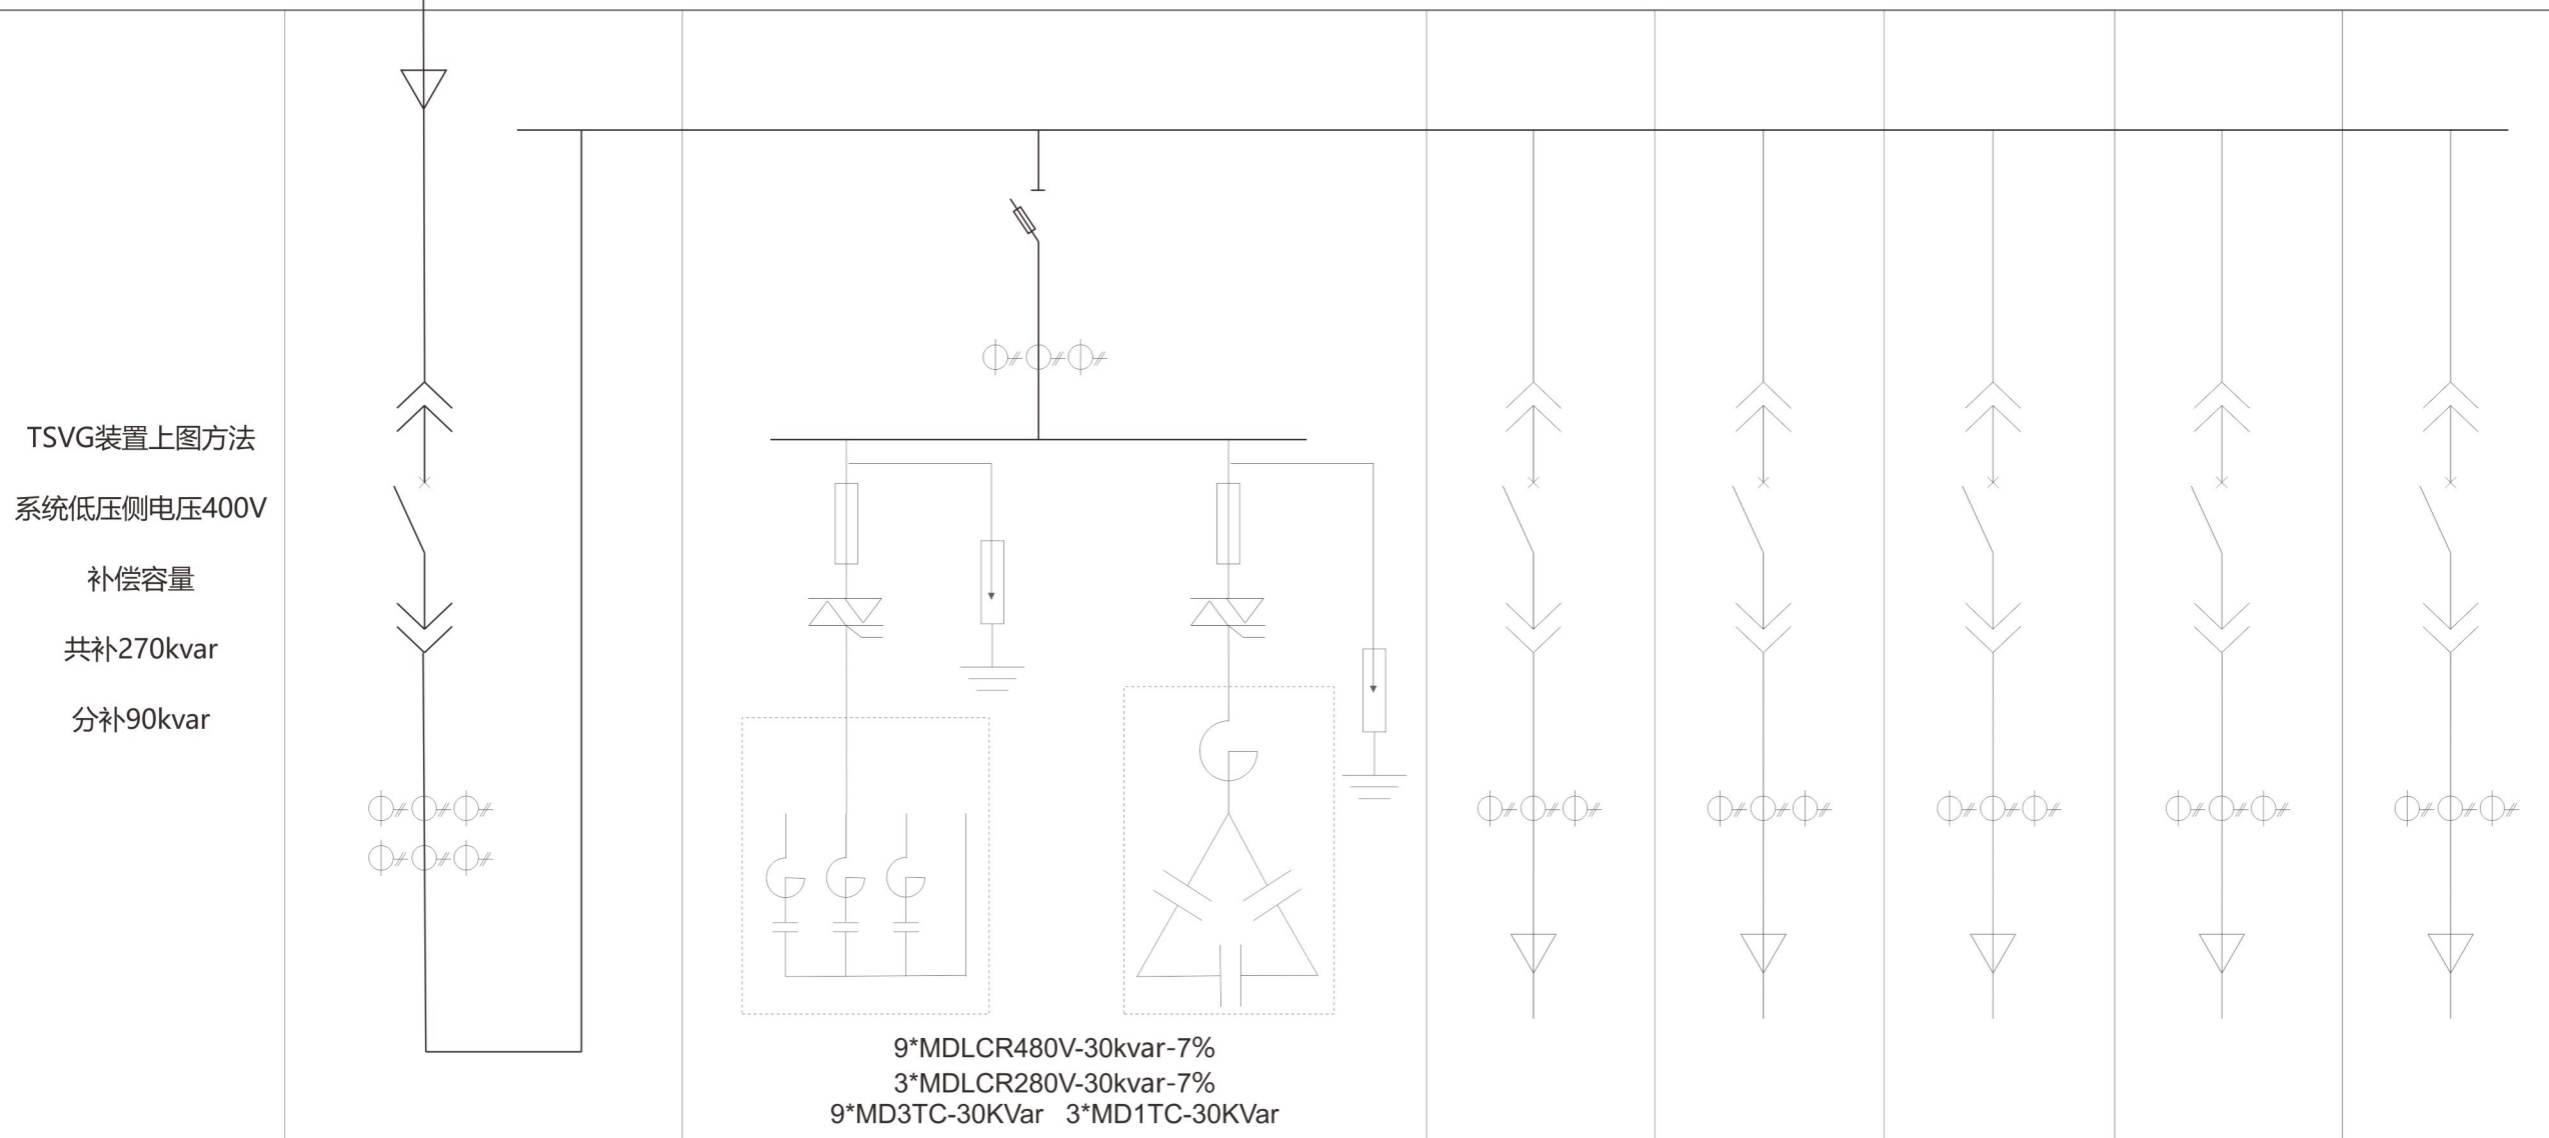

TSVG装置上图方法
系统低压侧电压400V
补偿容量
共补270kvar
分补90kvar

9*MDLCR480V-30kvar-7%
3*MDLCR280V-30kvar-7%
9*MD3TC-30KVar 3*MD1TC-30KVar

设备名称	进线柜	TSVG	负载	负载	负载	负载	负载
补偿容量		350kvar					
产品型号		MDLCR480V-360kvar-7%					
柜体尺寸		1000*1000*2200					

MADMO >
POWER OPTIMIZATION
www.madmo.cn
MADMO迈德姆
Madmo electricity optimization
Should you have any questions, please feel free to contact us.
400-800-2260

MDLCR

混合补偿组件电气系统图

迈德姆技术服务部

标记	处数	更改单号	签名
设计			
校对			
审核			
批准			

版次:

备注: